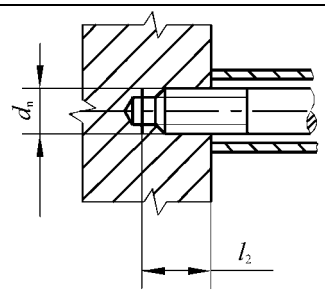
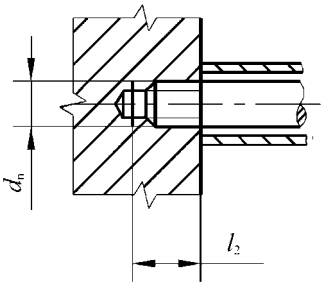

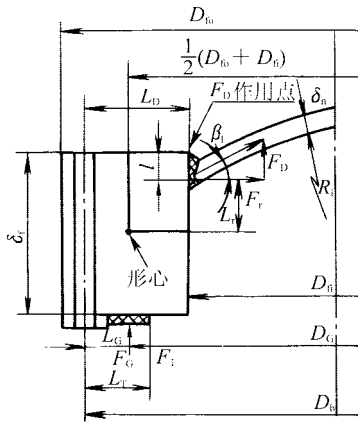
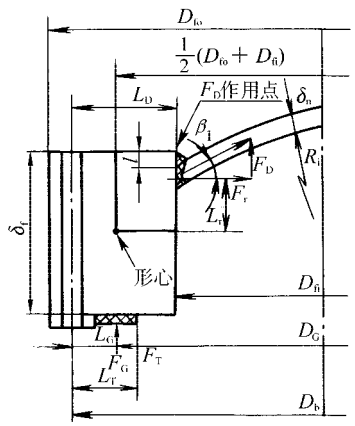
GB151-1999《管壳式换热器》勘误表

页	行	误	正
8	图 7 右 N	与 C 相似的固定管板结构	与 N 相似的固定管板结构
10	f)	$\mathrm{AEP600-1.0-90-\frac{6}{25}-\frac{2}{2}I}$	$\mathrm{AFP600-1.0-90-\frac{6}{25}-\frac{2}{2}I}$
14	3.17.2	椭圆形封头	标准椭圆形封头
18	5.2.2 a)	…应不小于按管内直径的 1/3；	…应不小于接管内直径的 1/3；
26	5.6.6.2 b)	分程隔板槽的宽度为：碳钢 12mm， 不锈钢 11mm；	分程隔板槽的宽度按图 9 确定；
63	右倒 4	$\tilde{K}_{\mathrm{f}}=\pi K'_{\mathrm{f}}/4K_{\mathrm{t}}$	$\tilde{K}_{\mathrm{f}}=\pi K_{\mathrm{f}}/4K_{\mathrm{t}}$
	右倒 5 前增加		$K_{\mathrm{f}}=K'_{\mathrm{f}}$
66	倒 9 左	$A_1=A-n\pi D_{\mathrm{i}}^2/4$	$A_1=A-n\pi d^2/4$
68	图 33	$b\leq 25$ $b\geq 25$	$\delta\leq 25$ $\delta>25$
75	表 44	≥2300~＜2600	≥2300~≤2600
	图 41、42	d	d_{o}
	图 41(a)		
76	表 45	d	d_{o}
78	图 46	图 46	(a) (b) (c) 图 46
80	8	b、b_1、b_2、b_{n}	b_1、b_2、b_{n}
	图 50		取消
81	6	$F_{\mathrm{D}}=0.785D_{\mathrm{fi}}^2p$	$F_{\mathrm{D}}=0.785D_{\mathrm{fi}}^2p_{\mathrm{c}}$
	β_1 公式分母中	δ	δ_{n}

GB151-1999《管壳式换热器》勘误表(续完)

页	行	误	正
82	表 47 力臂 L_r 公式中	δ	δ_n
	表 47 中图		
91	倒 5	超过上述合格率时	未达到上述合格率时
94	图 65(a) (浮头法兰)	l_3	l_2
	图 65(b) (浮头法兰)	l_2	l_3
100	18	壳体开孔补强应采用……	壳体开孔补强宜采用……
114	式(E11) 等号右侧矩阵右下角	α_{n-1} α_{n-2} α_2 α_1	δ_{n-1} δ_{n-2} δ_2 δ_1
142	G1.1	图 H1 为……	图 G1 为……
143	图 G2（b）	$p\leq$4MPa	$p<$6.4MPa
145	表 H1 压力栏	1.5	1.6、2.5
	表 H1 的注	1．……； 2．……；	1．苯对耐油橡胶石棉板中的丁晴橡胶有溶解作用，故苯介质宜采用金属包垫或缠绕式垫片；
		3．……； 4．……。	2．……； 3．……。
147	倒 3	接管外径	换热管外径