


本图纸为洛阳隆华传热节能股份有限公司所有财产，未经本公司许可不得转让给第三方复制！
THIS DRAWING IS PROPERTY OF LUOYANG LONGHUA HEAT TRANSFER & ENERGY CONSERVATION CO., LTD. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

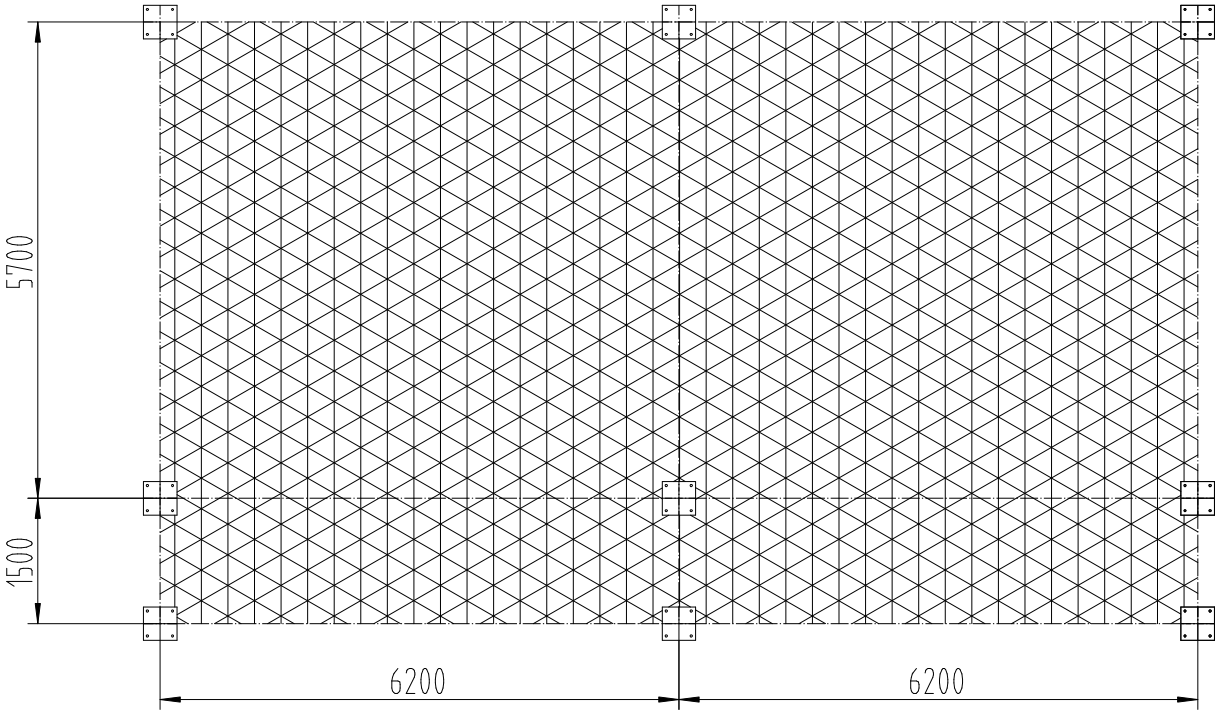

支腿底板连接孔图

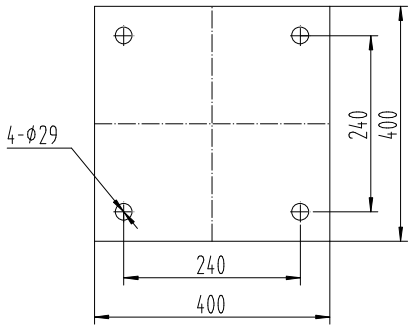

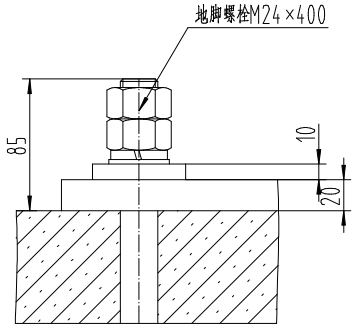

说明：

1、混凝土（或钢）支撑及预埋件、平台由用户提供。

2、平台单位面积承重不小于3000N/m²。设备净重(含爬梯平台管道支架）为38410kg，充水后重量为39250kg。

3、混凝土（或钢）支撑上平面必须平整，水平度应不大于每米1.5mm。

4、安装时，不允许在支撑和设备之间使用垫片来找平。

5、风口和排风口四周不应有遮挡或障碍物。

	签字 Signature	日期 Date	淄博鑫泰石化有限公司	A1001工位		
设计 Designed By						
校对 Checked By				版本 Edition	重量 Weight	比例 Scale
审核 Verified By						
工艺 Processed By			空冷器基础图			1:60
标准化 Standardized By				洛阳隆华传热节能股份有限公司 LUOYANG LONGHUA HEAT TRANSFER & ENERGY CONSERVATION CO.,LTD.		
批准 Approved By			共 Total 页	第 No. 页		